


resultat - vy från sydväst

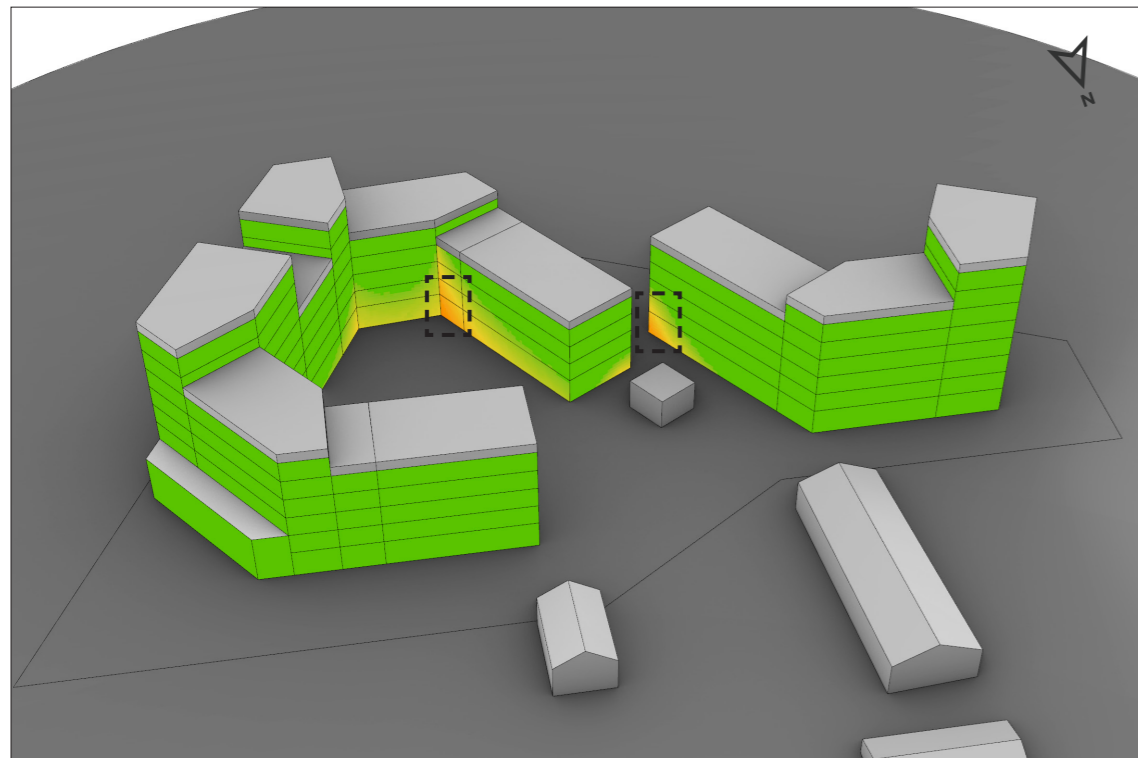

resultat - vy från nordöst

BBR krav:


Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig.

Resultat:

Denna analys redovisar mängden himmelsljus som når fasaderna. Simuleringen kördes i Radiance genom Honeybee i Rhino/Grasshopper. Referensvärdena på legenden nedan är uppskattade riktlinjer för att utvärdera hur sannolikt det är att vistelserum med typiska förutsättningar skulle klara BBR:s dagsljuskrav.

Med typiska förutsättningar menas rumsdjup mellan 4-6m, fönsterandel mellan 30-40% (externt mått), standard reflektans- och transmittansvärden (LT-värde 65%).



 tydligt begränsad dagsljusstillgång som kan påverka flexibiliteten i plan- och fasadutformning